

■仕上表


	無菌調剤室	前室
壁	表面材カラー鋼板(ホワイトグレー) クリーンルーム用パネルt42	無菌調剤室と同じ
天井	表面材カラー鋼板(ホワイトグレー) クリーンルーム用パネルt42	無菌調剤室と同じ
床	耐薬品性長尺ビニル床シート	無菌調剤室と同じ
巾木	アルミ型材 H=70 床材巻き上げ	無菌調剤室と同じ
出入口	エアタイトドア t=5透明ガラス	無菌調剤室と同じ
天井高さ	CH2350	CH2350
清浄度	クリーンルーム内: IS0クラス5 (IBNASA クラス100) 室内: IS0クラス7 (IBNASA クラス10,000)	成り行き

■機器及び備品一覧表

室名	番号	品名	数量	寸法 W×D×H	必要設備・設備概要
前室	1	1人用ロッカー	1	315 515 1790	
	2	棚付手洗い器(小型温水器付)	1	550 550 1800	
	3	鏡	1	400 20 300	
	4	消耗品アミ棚	1	605 307 1590	クリアコーティング
	5	L型エアシャワー	1	1100 1000 2000	3φ200V 20A E付
無菌調剤室	6	水平式クリーンベンチ1600(エアコン内蔵)	1	1600 780 1720	AC100V 10A E付
	7	クリーンルーム用丸椅子	2	532 532	高さ調整可
	8	ワゴンテーブル	1	650 450 700	SUS
	9	消耗品アミ棚	1	605 307 1590	クリアコーティング
	10	L型2段パスボックス	1	600 780 1720	高さ調整可
準備室	11	薬用保冷庫	1	500 450 1827	AC100V 15A E付
	12	クリーナー	1	413 413 663	

■設備一覧表

記号	使用機器等	仕様等	備考
SW1	スイッチ	無菌製剤室照明・FFU・クリーンベンチスイッチ H=1400	
T1	インターフォン	H=1400	
U1	小型温水器	AC100V 15A E付二ロコンセント H=300	
U2	予備	AC100V 15A E付二ロコンセント H=300	
U3	エアシャワー用電源	3φ 200V 2KW E付二ロコンセント H2200	
U4	予備	AC100V 15A E付二ロコンセント H=300	
U5	予備	AC100V 15A E付二ロコンセント H=300	
L6	LAN(将来用)	H=300	
S2	スイッチ	エアコン用スイッチ H=1400	
T2	インターフォン	H=1400	
O7	予備	通線用空配管 H=2100	
U8	クリーンベンチ	AC100V 15A E付二ロコンセント H=2100	
U9	エアコン用電源	1φ 200V 1KW E付二ロコンセント H2100	
U10	パスボックス	AC100V 15A E付二ロコンセント H=2100	
U11	保冷庫用電源	AC100V 20A E付二ロコンセント H=2000	

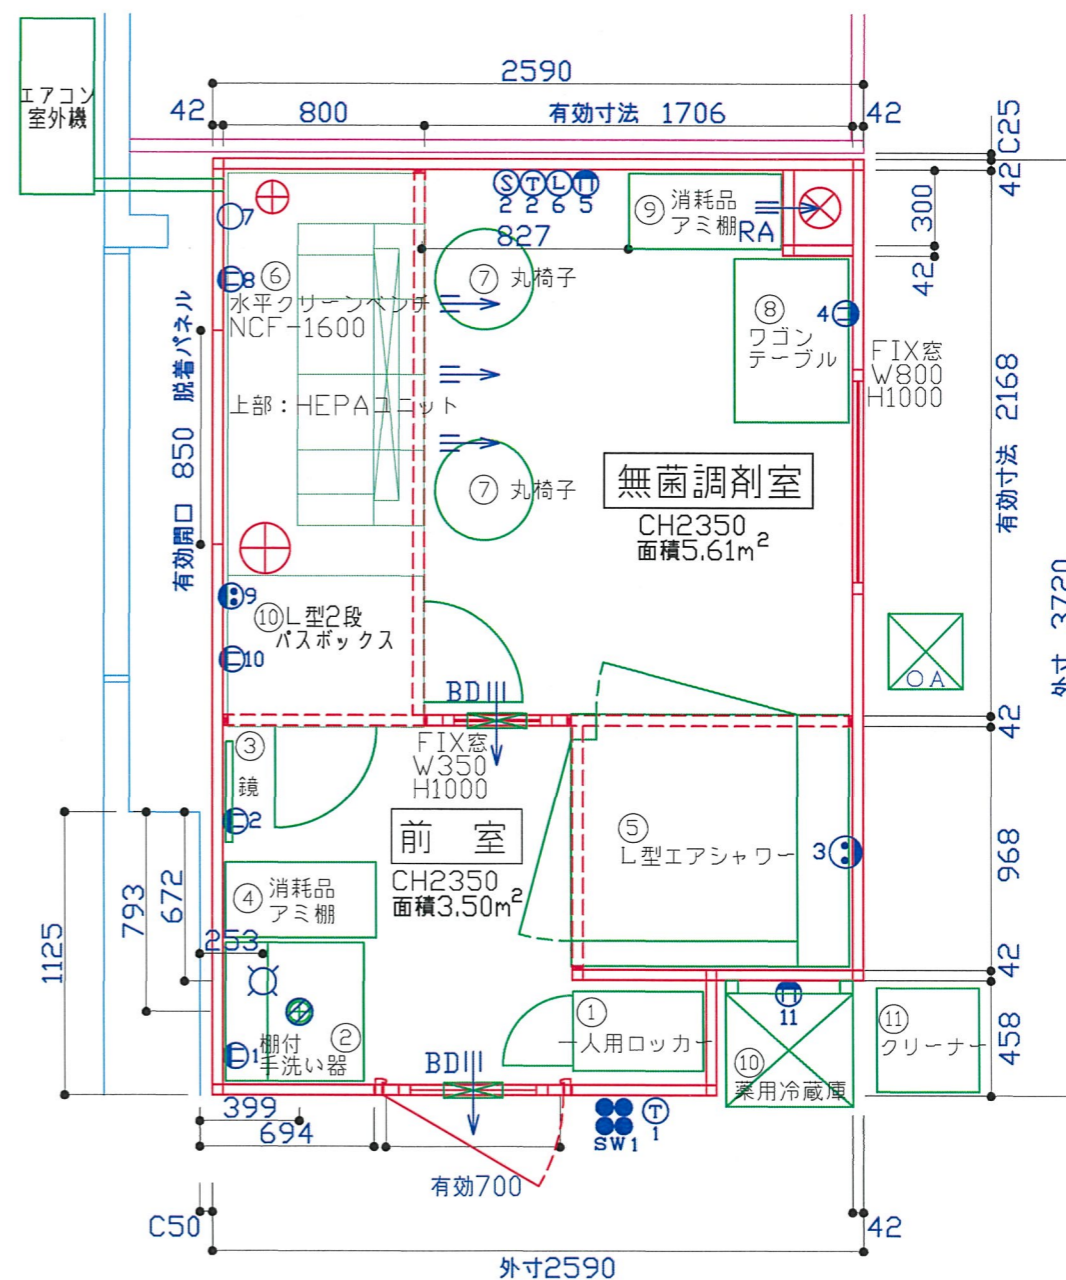

変更後レイアウト 1/30